

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

08.10.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00-16/06566-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН
2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos_@cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г
МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика -
Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, с Бичурино, ул Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 08:40 - 08:40

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1629 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06566-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06566-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, ЛВ	28125065
2	Гиря калибровочная, 200 г Е2	17627
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1370547
4	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4973
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	09648
6	Электроды сравнения, ЭСр-1	09217
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	435
8	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	436
9	Электроды сравнения, ЭСр-1	07784
10	Электроды стеклянные, ЭС-1	09656
11	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3225

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 24.09.2025 11:45 дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 11:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	0,140±0,042	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,74±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	2,05±0,31	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.

7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	44,8±6,7	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,260±0,052	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	32,3±6,5	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4299-79 п.2
10	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	114±22	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,474±0,085	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, рН, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherihia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06566-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском муниципальном округе, заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » 2025 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 21-00-16/06566-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, с. Бичурино, ул. Ленина.
24.09.2025 08:40-08:40

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1629 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06566-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06566-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, с. Бичурино, ул. Ленина, Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06566-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене


подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"


Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701

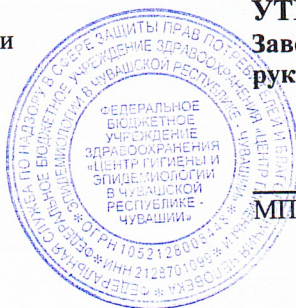

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00-16/06570-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН
2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos_@cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г
МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика -
Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, д Сюндюково, ул Воробьева

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 09:30 - 09:30

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1632 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06570-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06570-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	435
2	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3225
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	436
4	Электроды сравнения, ЭСр-1	07784
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	09656
6	Весы лабораторные электронные, ЛВ	28125065
7	Гиря калибровочная, 200 г Е2	17627
8	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1370547
9	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4973
10	Электроды стеклянные, ЭС-1	09648
11	Электроды сравнения, ЭСр-1	09217

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 24.09.2025 11:45 дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 11:58					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	0,458±0,092	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,06±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	0,220±0,044	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	0,88±0,13	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.

7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	2,33±0,35	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,58±0,12	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	19,5±3,9	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4388-72 п.2
10	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	3,30±0,99	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	326±29	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,441±0,079	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, pH, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherichia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06570-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru [http: www.cge21.ru](http://www.cge21.ru)

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском муниципальном округе, заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » октября 2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 21-00-16/06570-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):

Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г.

Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г.

Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный*отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Сюндюково, ул. Воробьева.
24.09.2025 09:30-09:30

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):): ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1632 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06570-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06570-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Сюндюково, ул. Воробьева, Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06570-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене


подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»**

**Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701



УТВЕРЖДАЮ

**Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ**

О.М. Басова

08.10.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00-16/06568-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН 2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos_@cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, с Бичурино, ул Новая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 08:30 - 08:30

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1630 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06568-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06568-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, ЛВ	28125065
2	Гиря калибровочная, 200 г Е2	17627
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1370547
4	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4973
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	09648
6	Электроды сравнения, ЭСр-1	09217
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	435
8	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3225
9	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	436
10	Электроды сравнения, ЭСр-1	07784
11	Электроды стеклянные, ЭС-1	09656

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 24.09.2025 11:45 дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 11:21					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,73±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	6,03±0,90	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.

7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	7,4±1,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,340±0,068	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	34,8±7,0	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4399-72 п.2
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	48,6±2,9	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	457±41	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,364±0,066	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, рН, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherichia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06568-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru [http: www.cge21.ru](http://www.cge21.ru)

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском муниципальном округе, заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » 08 2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 21-00-16/06568-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):

Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, с. Бичурино, ул. Новая.

24.09.2025 08:30-08:30

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):); ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1630 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06568-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06568-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, с. Бичурино, ул. Новая, Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06568-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене



подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

08.10.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00-16/06569-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН
2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos @cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г
МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика -
Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, д Итяково, ул Набережная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 09:20 - 09:20

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1631 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06569-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06569-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	435
2	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3225
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	436
4	Электроды сравнения, ЭСр-1	07784
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	09656
6	Весы лабораторные электронные, ЛВ	28125065
7	Гири калибровочная, 200 г Е2	17627
8	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1370547
9	Электроды стеклянные, ЭС-1	09648
10	Электроды сравнения, ЭСр-1	09217
11	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4973

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 24.09.2025 11:45 дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 11:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	0,272±0,054	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,91±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	3,10±0,46	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.

7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	1,67±0,33	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,54±0,11	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	28,6±5,7	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4999-72 ...
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	368±33	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,312±0,056	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, pH, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литер В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherichia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:
Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06569-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352) 56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru [http: www.cge21.ru](http://www.cge21.ru)

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском муниципальном округе, заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » октября 2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 21-00-16/06569-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель): Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.
Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.
Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Итяково, ул. Набережная.
24.09.2025 09:20-09:20

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1631 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06569-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06569-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Итяково, ул. Набережная, Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06569-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене



подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"


Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литер А В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701

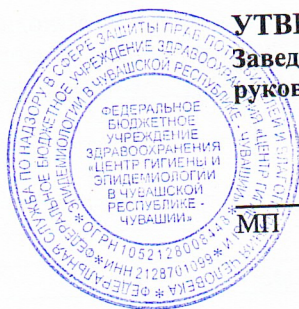

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова
08.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-00-16/06573-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН
2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos @cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г
МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика -
Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, д Второе Чурашево, ул Нагорная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 10:10 - 10:10

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1635 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06573-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06573-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1.2:3.4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1.2:3.4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1.2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, ЛВ	
2	Гиря калибровочная, 200 г Е2	28125065
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	17627
4	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	1370547
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	4973
6	Электроды сравнения, ЭСр-1	09648
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	09217
8	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	435
9	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	3225
10	Электроды сравнения, ЭСр-1	436
11	Электроды стеклянные, ЭС-1	07784
		09656

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:45

дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	0,175±0,035	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,02±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	6,08±0,91	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1.2:4.213-2005 издание 2019 г.
7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	10,5±1,6	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,380±0,076	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	21,0±4,2	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4389-72 п.2
10	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	10,6±1,7	Не более 250 (мг/л)	ГОСТ 4389-72 п.2
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	305±27	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,510±0,092	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, рН, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherichia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06573-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16, (8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике-
Чувашии в Цивильском муниципальном округе,
заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » 08/2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 21-00-16/06573-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):
Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.
Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.
Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Второе Чурашево, ул. Нагорная.
24.09.2025 10:10-10:10

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1635 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06573-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06573-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Второе Чурашево, ул. Нагорная, Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06573-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене



подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова

08.10.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00-16/06572-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН
2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos @cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г
МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика -
Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, д Второе Чурашево, ул Школьная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 10:20 - 10:20

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1634 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06572-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06572-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	435
2	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3225
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	436
4	Электроды сравнения, ЭСр-1	07784
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	09656
6	Весы лабораторные электронные, ЛВ	28125065
7	Гири калибровочная, 200 г Е2	17627
8	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1370547
9	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4973
10	Электроды стеклянные, ЭС-1	09648
11	Электроды сравнения, ЭСр-1	09217

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 24.09.2025 11:45 дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 14:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	0,188±0,038	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,95±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	6,15±0,92	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.

7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	15,7±2,4	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,460±0,092	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	34,6±6,9	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4390-72 м.д
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	315±28	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,344±0,062	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, рН, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherihia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:
Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06572-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16. (8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru [http: www.cge21.ru](http://www.cge21.ru)

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике-
Чувашии в Цивильском муниципальном округе,
заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » октября 2025 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений
№ 21-00-16/06572-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный
контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):
Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-
Посадского муниципального округа Чувашской Республики.
Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г.
Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.
Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г.
Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник
Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный отдел,
водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д.
Второе Чурашево, ул. Школьная.
24.09.2025 10:20-10:20

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания):): ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1634 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06572-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06572-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Второе Чурашево, ул. Школьная, Бичуринский «территориальный отдел», водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06572-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене


подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском муниципальном округе"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова
08.10.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00-16/06571-25 от 08.10.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН
2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos @cap.ru

2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г
МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул
Николаева, д. 47

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика -
Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, д Сюндюково, ул Революционная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.09.2025 09:40 - 09:40

Ф.И.О., должность: Ямщиков Н. В. начальник Бичуринского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2025 11:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 8 сентября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1633 от 24 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00-16/06571-5.2.5.3-25

Протокол испытаний № 21-00-16/06571-25 от 08.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, ЛВ	28125065
2	Гиря калибровочная, 200 г Е2	17627
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	1370547
4	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4973
5	Электроды стеклянные, ЭС-1	09648
6	Электроды сравнения, ЭСр-1	09217
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	435
8	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3225
9	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	436
10	Электроды сравнения, ЭСр-1	07784
11	Электроды стеклянные, ЭС-1	09656

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.09.2025 11:45
дата начала испытаний 24.09.2025 11:55, дата окончания испытаний 08.10.2025 13:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	0,331±0,066	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,27±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	2,58±0,39	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.

7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	8,5±1,3	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	0,420±0,084	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	38,1±7,6	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4389-72 п.2
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	351±32	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,279±0,050	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, рН, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 24.09.2025 11:40

дата начала испытаний 24.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherihia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:
Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06571-25 от 08.10.2025

Ф-11-06-ДП 03-08-2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Фёдора Гладкова, дом 17

Телефон, факс: 8(352)-56-29-16, (8352)56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>

ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика – Чувашия, р-н Цивильский, г. Цивильск, ул. Николаева, д.4

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском муниципальном округе, заместитель Руководителя Органа инспекции

Н.М. Иванова

« 08 » октября 2025 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оценки результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 21-00-16/06571-25 от «08» октября 2025 г.

1. Дата проведения инспекции: 08.10.2025

2. Наименование объекта инспекции: вода питьевая централизованного водоснабжения.

3. Цель инспекции: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

4. Основание для проведения инспекции: цель исследований, основание: производственный контроль, заявка №199 от 08.09.2025 г.

5. Производитель продукции*: -

6. НД на продукцию*: -

7. Организация, направившая продукцию, пробу, измерения на экспертизу (заявитель):

Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики.

Юридический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г.

Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

Фактический адрес: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г.

Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47.

8. Образец (пробу) отобрал(а), измерения выполнил(а): Ямщиков Н.В. начальник Бичуринского ТО

9. Место, время и дата отбора, измерений: Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Сюндюково, ул. Революционная.

24.09.2025 09:40-09:40

10. Условия доставки продукции*: Автотранспорт.

11. НД на отбор, измерения, исследования (испытания): ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 33045-2014; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ Р 57164-2016; МУК 4.2.3963-23; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.); ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года); ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005; РД 52.24.407-2017.

12. ИЛЦ, выполнивший исследования (испытания), измерения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510701, дата внесения в Реестр сведений об аккредитованном лице 28 июля 2015 г.).

Рассмотренные материалы (протокол, акт): Акт отбора № 1633 от 24 сентября 2025 г., Протокол испытаний № 21-00-16/06571-25 от 08.10.2025 г.

ВЫВОДЫ:

Проба № 21-00-16/06571-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранная по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Мариинско-Посадского, д. Сюндюково, ул. Революционная, Бичуринский территориальный отдел, водоразборная колонка, в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 21-00-16/06571-25 "вода питьевая централизованного водоснабжения" **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии –
врач по общей гигиене


подпись

Л.М. Владимирова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения;
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется главным врачом Организации, главными врачами филиалов, врио главного врача Организации, врио главных врачей филиалов с указанием должности, Фамилии Имени Отчества, даты заверения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском муниципальном округе"

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: + 7
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г,
Николаева ул, дом 4, литера В, тел.: 8(83545)2-14-20, e-mail: 45@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510701



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач по общей гигиене,
руководитель ИЛЦ

О.М. Басова
24.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 21-00-16/06428-25 от 24.09.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН 2100012620 ОГРН 1232100009184) тел. 8354221935, email: marpos @cap.ru
2. Юридический адрес: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ, Г МАРИИНСКИЙ ПОСАД, УЛ НИКОЛАЕВА, Д. 47
Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул Николаева, д. 47
3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта
4. Место отбора: Сутчевский территориальный отдел, артезианская скважина, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Мариинско-Посадский, д Большое Маклашкино, ул Магазиная, 37
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.09.2025 08:30 - 09:30
Ф.И.О., должность: Емельянова С. Ю. начальник Сутчевского ТО УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 11:20
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №199 от 18 сентября 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1577 от 18 сентября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 21-00-16/06428-5.2.5.3-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.; РД 52.24.407-2017 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргенометрическим методом.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	
2	Электроды стеклянные, ЭС-1	4973
3	Электроды сравнения, ЭСр-1	09648
4	Гиря калибровочная, 200 г Е2	09217
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	17627
6	Весы лабораторные электронные, ЛВ	1370547
7	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	28125065
8	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	435
9	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-6М	3225
10	Электроды сравнения, ЭСр-1	436
11	Электроды стеклянные, ЭС-1	07784
		09656

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 18.09.2024 11:50

дата начала испытаний 18.09.2025 12:00, дата окончания испытаний 24.09.2025 09:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Аммиак	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,28±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость общая	°Ж	0,93±0,14	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 издание 2019 г.
7	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	1,64±0,33	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д

8	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	Менее 0,25	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Сульфаты	мг/дм ³	44,9±9,0	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 4389-72 п.2
10	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	РД 52.24.407-2017
11	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Массовая концентрация сухого остатка	мг/дм ³	479±43	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Фториды	мг/дм ³	0,429±0,077	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641), (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат определения перманганатной окисляемости, выданный в единицах измерения мгО/дм³, равен результату, выраженному в единицах измерения мг/дм³.

Результаты определения показателей, выданных в единицах измерения мг/дм³, равен результатам, выраженным в единицах измерения мг/л.

Результат определения цветности, выданный в единицах измерения градус цветности, равен результату, выраженному в единицах измерения градус.

Результат определения жесткости общей, выданный в единицах измерения °Ж, равен результату, выраженному в единицах измерения мг-экв/дм³.

Примечания:

1. Результаты исследований по показателям мутность, рН, сухой остаток представляют собой среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

2. Определение показателя цветность проводилось по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

Место осуществления деятельности: 429900, Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, Цивильск г, Николаева ул, дом 4, литера В

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований

Образец поступил 18.09.2025 11:40

дата начала испытаний 18.09.2025 11:50, дата окончания испытаний 22.09.2025 10:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli и колиформные бактерии	--	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	--	Не обнаружено в 100 см ³	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	менее 1,0*10 ¹	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2.

Мнения и интерпретации: Единица измерения, выраженная в мл, в результатах определения санитарно-микробиологических показателей: Escherichia coli и колиформные бактерии, соответствует единице измерения, выраженной в см³

Ответственный за оформление протокола:
Е.Н. Степанова, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 21-00-16/06428-25 от 24.09.2025

