

РСТ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ДОЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ЭКСПЕРИМЕНТ

ОЦЕНКА ЕГО УСПЕШНОСТИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2024 г. № 1154 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»



Сроки

с 1 сентября 2024 г.
до 1 сентября 2026 г.



Задача

Снижение объёма контрафактной и несоответствующей обязательным требованиям продукции в указанных товарных группах за счёт применения инструментов госконтроля и надзора

Виды продукции


1 кабельно-проводниковая продукция



2 отопительные радиаторы и конвекторы



3 различные виды цемента

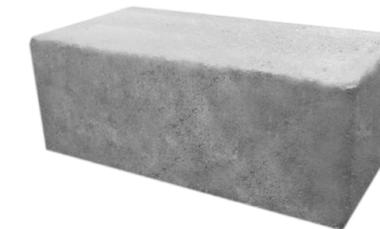


4 строительные и бетонные смеси



НЕБЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Последствия применения кабельной продукции, при производстве которой обязательные требования не соблюдались, являются пожар, поражение током, ожог, выход из строя электротехнической продукции.

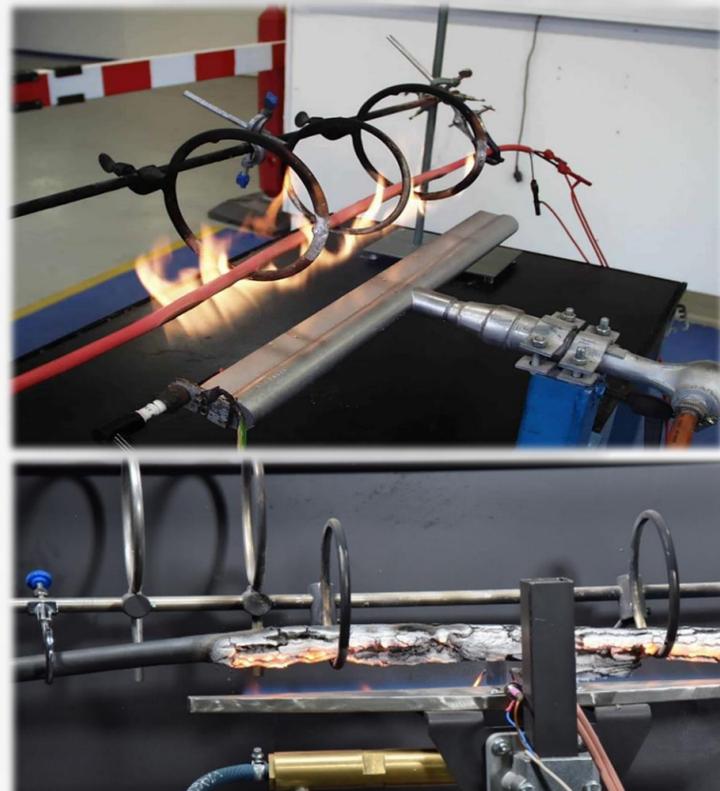

2 место причин пожаров

42 780 пожаров, более 1 500 жертв



Применение фальсифицированных радиаторов отопления и конвекторов приводит к авариям (затопление), термическим ожогам в следствии разгерметизации и протечки, промерзанию помещений и т.д.



0,4 млн. руб.
средний ущерб
от аварии в одной квартире




Применение некачественного цемента и строительных смесей приводит к обрушениям зданий и сооружений, порче результата выполненных работ, отравлению химическими веществами.




доля ИЖС в вводе жилья **свыше 53%**
- потенциальная зона риска

БАЗОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

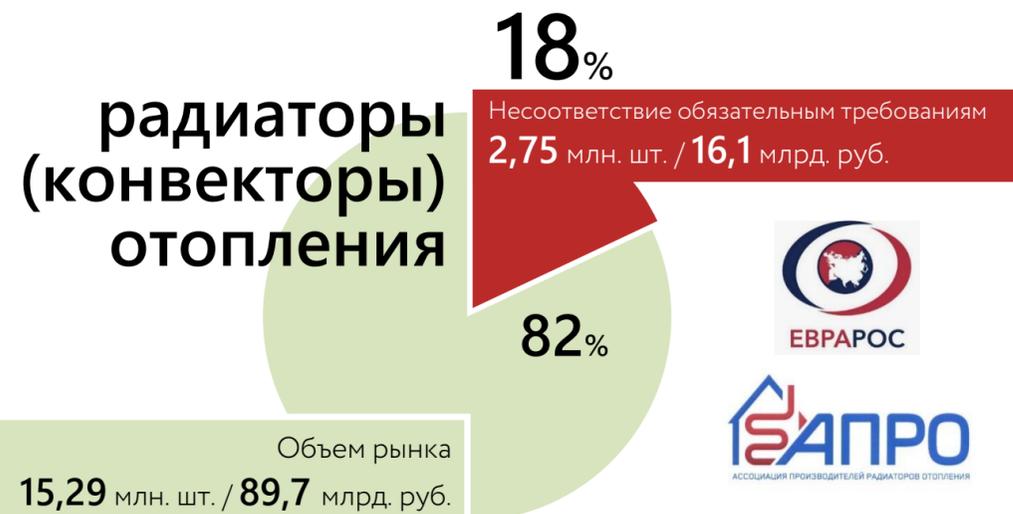


ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НА ПРИМЕРЕ ЕВРАРОС


1 Анализ публичной информации

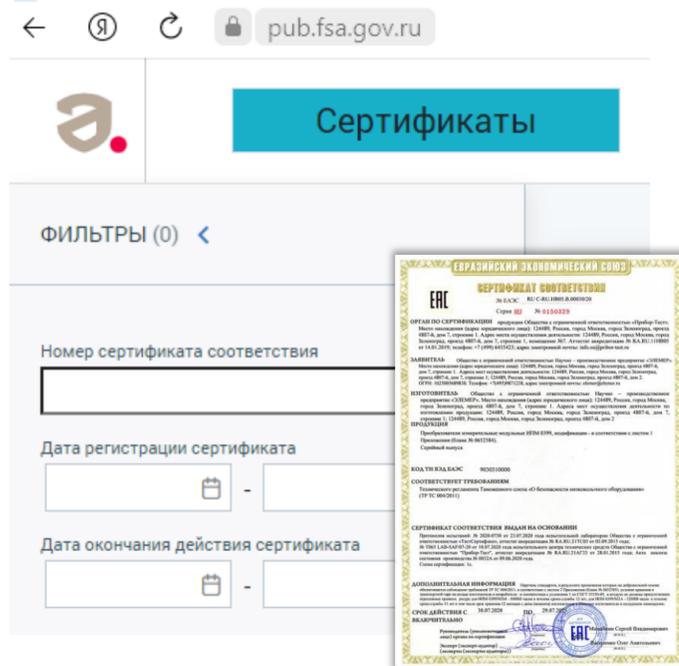

2 Контрольная закупка

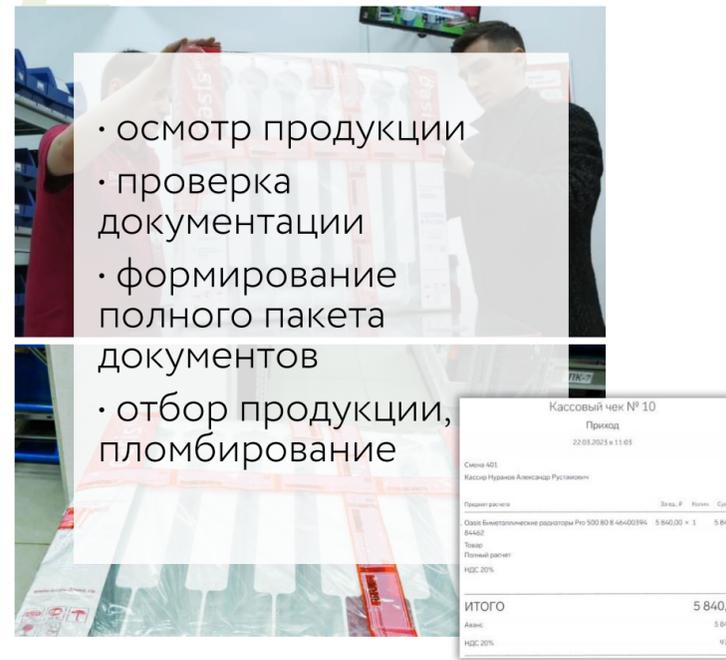

3 Испытания в аккредитованной испытательной лаборатории

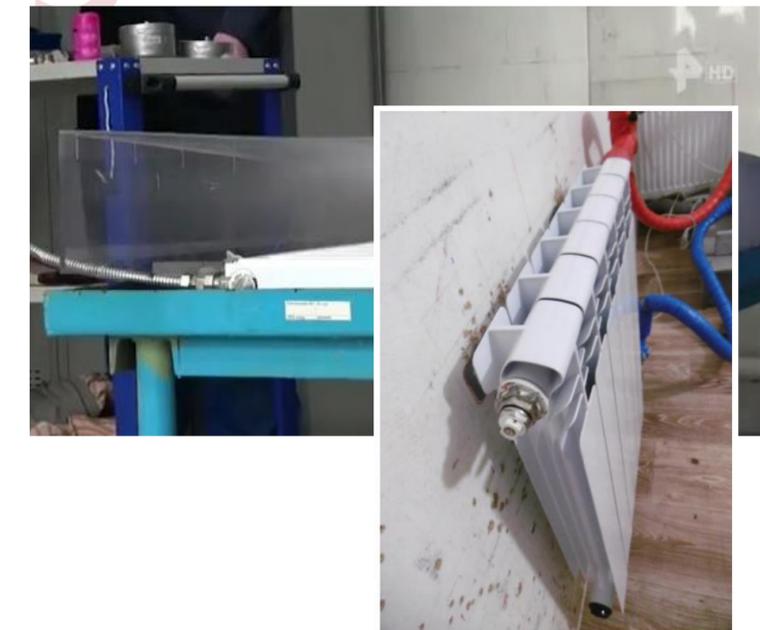

✓ **Нарушения обязательных требований к продукции не выявлены**
 ✗ **Выявлены нарушения обязательных требований к продукции:**

- направление информации в Росстандарт (уполномоченный орган госнадзора)
- направление информации в Росаккредитацию для принятия мер реагирования в отношении сертификатов соответствия

МОНИТОРИНГ БАЗОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ


Базовое значение

решение Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на основе установленных отраслевыми ассоциациями значений




Кабельно-проводниковая продукция

21,0%



Отопительные радиаторы и конвекторы

18,0%



Различные виды цемента

22,1%



Строительные и бетонные смеси

40,0%

Единая методология расчета базовых показателей

