


**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель министра природных ресурсов  
и экологии Чувашской Республики

  
« 08 » 09 2023 г. Е.М. Дымза

**Акт обследования аварийных деревьев № А-38**  
лесных насаждений Шемуршинское лесничества Чувашской Республики.


**Место проведения**

| Участковое<br>лесничество | Урочище<br>(дача) | Квартал<br>(кварталы) | Выдел<br>(выделы) | Площадь,<br>га |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Трехбалтаевское           |                   | 187                   | 12                | 21,4           |


Обследование проведено на общей площади 0,6 га.

**СОГЛАСОВАНО:**

Лесничий по Шемуршинскому лесничеству  
КУ ЧР «Лесная охрана» Минприроды Чувашии

  
« 06 » 09 2023 г. Г.М. Фомин

Директор БУ "Шемуршинское лесничество"  
Минприроды Чувашии


  
« 06 » 09 2023 г. Цыганов А.А.



**ПЕРЕЧЕТНЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ**

| № дерева | Номера фото-графий | Координаты               | Порода | Высота, м | Диаметр, см                 | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева   | Сроки проведения мероприятий |
|----------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------------------------|---------------|--|------------------------------|
|          |                    |                          |        |           |                             |               |  |                              |
| 1        | 2                  | 3                        | 4      | 5         | 6                           | 7             | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева   | 2023-2024 г.г.               |
| 1        | 1,2                | 54,893269°<br>47,515494° | Сосна  | 26        | 72                          | 4,58          | Сухостойное дерево, отмершая кора, имеется гниль и трещина вдоль ствола. Существует угроза падения всего дерева, опасное расположение с границей населенного пункта и лесной дорогой.              | 2023-2024 г.г.               |
| 2        | 3,4                | 54,893167°<br>47,514474° | Сосна  | 26        | 56 (с обломленной вершиной) | 1,5           | Сухостойное с обломленной вершиной дерево, отмершая кора, имеется гниль. Существует угроза падения всего дерева, опасное расположение с границей населенного пункта и лесной дорогой.              | 2023-2024 г.г.               |
| 3        | 5,6                | 54,892751°<br>47,514171° | Сосна  | 26        | 72                          | 4,58          | Усыхающие дерево, имеется наклон, гниль, поражен грибными болезнями. Существует угроза падения всего дерева, опасное расположение с границей населенного пункта и лесной дорогой.                  | 2023-2024 г.г.               |
| 4        | 7,8                | 54,892526°<br>47,514015° | Сосна  | 26        | 72                          | 4,58          | Сухостойное дерево, отмершая кора, имеется гниль и трещина вдоль ствола. Существует угроза падения всего дерева, опасное расположение с границей населенного пункта и лесной дорогой.              | 2023-2024 г.г.               |
| 5        | 9,10               | 54,893102°<br>47,513585° | Сосна  | 26        | 64                          | 3,61          | Сухостойное дерево, отмершая кора, имеется рак серянка, гниль и трещина вдоль ствола. Существует угроза падения всего дерева, опасное расположение с границей населенного пункта и лесной дорогой. | 2023-2024 г.г.               |
| 6        | 11,12              | 54,893269°<br>47,515494° | Сосна  | 25        | 40                          | 1,37          | Сухостойное дерево, отмершая кора, гниль и трещина вдоль ствола. Существует угроза падения всего дерева, опасное расположение с границей населенного пункта и лесной дорогой.                      | 2023-2024 г.г.               |

Исполнители работ по проведению обследований:  
Инженер по охране и защите леса БУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии  
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Азизов М.М.

Подпись  \_\_\_\_\_  
Лесник Трехбалтаевского участкового лесничества БУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Юмаев Р.М.

Подпись  \_\_\_\_\_ 2023 Телефон: 88354623583

Дата составления документа: « 06 » \_\_\_\_\_ 2023

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

При проведении обследования лесного насаждения, расположенного вдоль населенного пункта, с.Шемурша и по обращению жителей-пенсионеры с.Шемурша, Аксеновой Галины Леонидовны, в квартале 187, выделе 12 Трехбалтаевского участкового лесничества БУ «Шемуршинское лесничество» Минприроды Чувашии выявлено 6 аварийных деревьев породы сосна с общим запасом 20,22 куб.м.  
С целью предотвращения негативных процессов и снижения ущерба от их воздействия способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению, имуществу и здоровью граждан, необходимо назначить рубку аварийных деревьев.




Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№1.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№2.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№3.

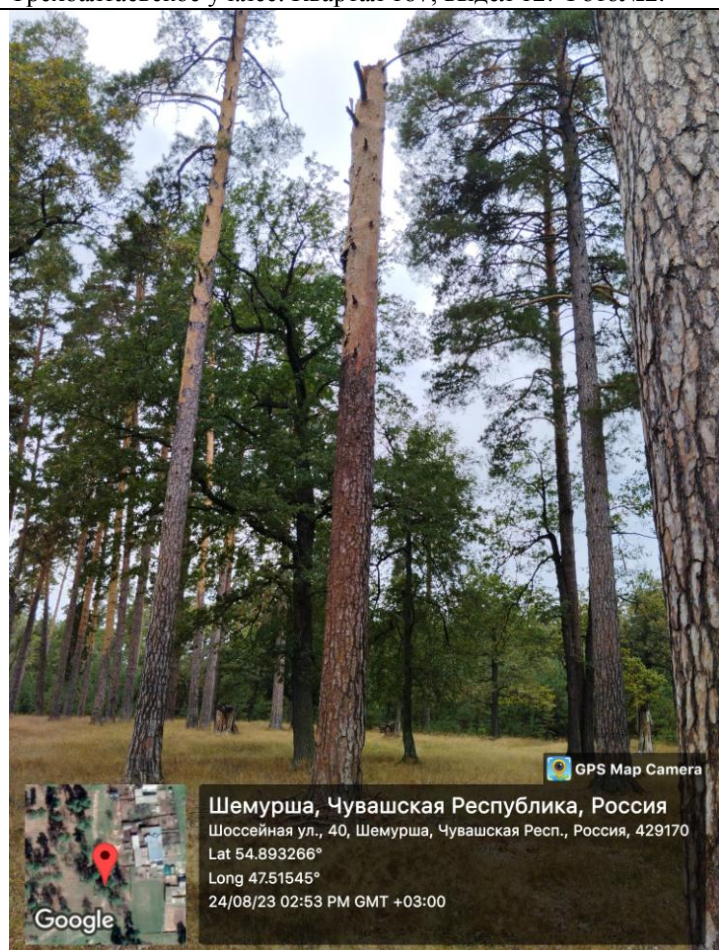


Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№4.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№5.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№6.

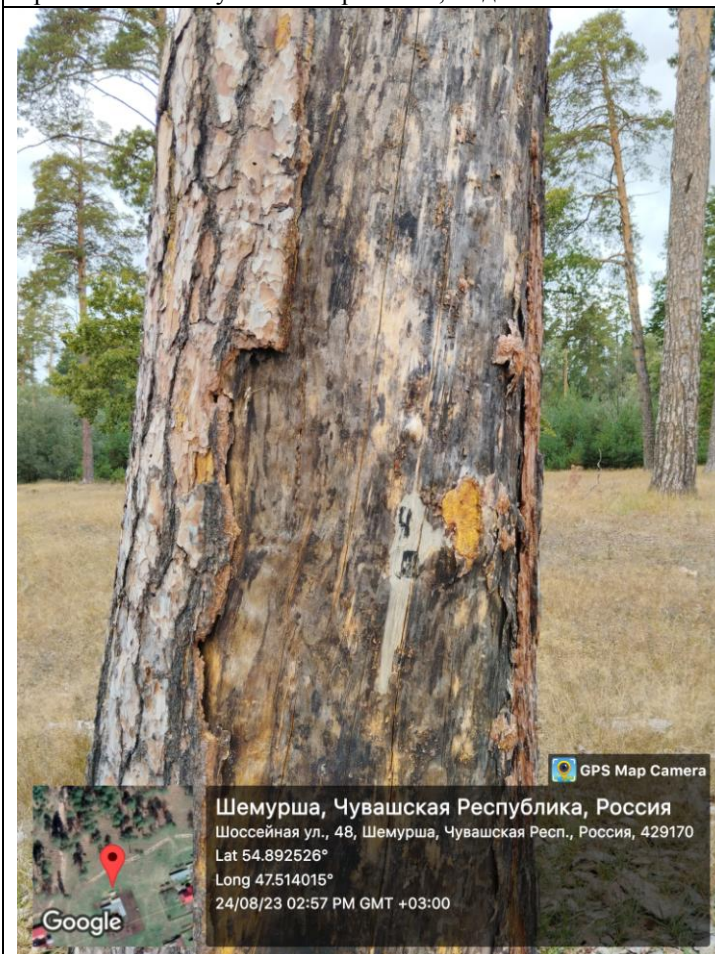

Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№7.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№8.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№9.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№10.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№11.



Трехбалтаевское уч.лес. Квартал 187, выдел 12. Фото№12.