



Чăваш Республики
ШУПАШКАР ХУЛА
АДМИНИСТРАЦИЙĖ

Чувашская Республика
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

428000, г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36
тел.(8352) 62-35-76; факс (8352) 23-50-00;
E-mail: gcheb@cap.ru
www.gcheb.cap.ru

Филиал «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»

24.10.2023 № 04/30-1307

Администрация города Чебоксары, рассмотрев доработанный проект схемы теплоснабжения муниципального образования города Чебоксары на период до 2035 года, сообщает о наличии следующих замечаний.

1. На основании письма Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам от 19.10.2023 № 03/13-3603 исключить АО «Санаторий «Чувашия» из проекта реестра ЕТО в таблице 6 «Проект реестра ЕТО, предлагаемого к утверждению при настоящей актуализации схемы теплоснабжения» пункта 5.1 «Проект реестра ЕТО, предлагаемого к утверждению при настоящей актуализации схемы теплоснабжения» части 5 «Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)» главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

2. В таблицах 12, 14 и диаграммах 14, 16 представить описание спада снижения потребления тепловой энергии в 2031 году на 4,5 % относительно годов до (2028-2030 гг.) и после (2032-2035 гг.) при приросте строительных фондов.

Таблица 12 – Приrost тепловой нагрузки по годам, Гкал/ч

Таблица 13 Наименование показателей	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	27,769	27,374	27,515	25,839	26,871	22,868	22,868	22,868	21,836	22,868	22,868	22,868	22,868
отопление и вентиляция	23,349	22,926	23,053	21,461	22,483	18,737	18,737	18,737	17,747	18,737	18,737	18,737	18,737
горячее водоснабжение	4,420	4,448	4,462	4,378	4,388	4,131	4,131	4,131	4,089	4,131	4,131	4,131	4,131
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения накопительным итогом, в том числе:	27,769	55,143	82,658	108,497	135,368	158,236	181,104	203,972	225,808	248,676	271,544	294,412	317,280
отопление и вентиляция	23,349	46,275	69,328	90,789	113,272	132,009	150,746	169,483	187,230	205,967	224,704	243,441	262,178
горячее водоснабжение	4,420	8,868	13,330	17,708	22,096	26,227	30,358	34,489	38,578	42,709	46,840	50,971	55,102

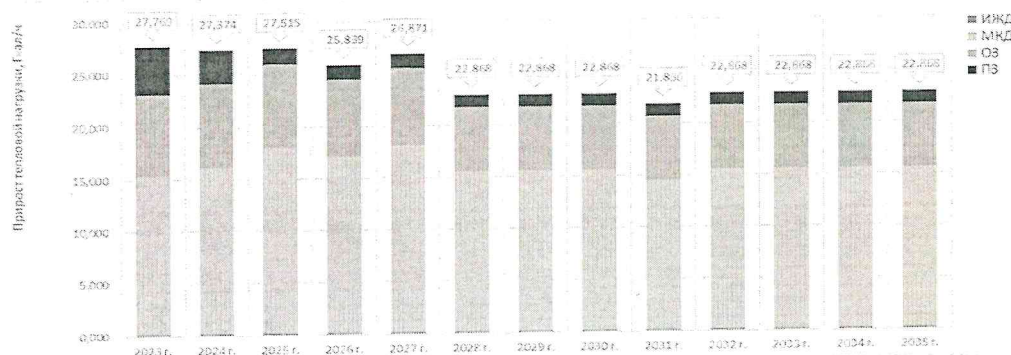


Рисунок 14 – Прирост тепловой нагрузки по годам и типам застройки, Гкал/ч

3. В связи с переключением потребителей по ул. Санаторная, д. 1 и д.2 на новую котельную БМК Санаторная-1 и выводом из эксплуатации мазутной котельной Санаторная «Чувашия» отсутствуют предложения по теплоснабжению потребителей III категории, расположенных по ул. Санаторная, 1а, к1, к2, к3.

4. По переключению тепловой нагрузки котельной 5-К на котельную 7-К ввиду отличия температурных графиков и схемы теплоснабжения (двух трубная и четырех трубная) просим представить техническое решение по переключению потребителей котельной 5-К на реконструируемую котельную 7-К.

5. По объектам переключения к котельной БМК «Санаторная -1» уточнить трассировку и представить таблицу технико-экономических показателей. Предусмотреть подключение потребителей III категории по ул. Санаторная, 1а, к1, к2, к3.

6. Необходимо уточнить схемы прокладки (строительства) тепловых сетей по зонам перспективного прироста в рамках осуществленных технологических присоединений к объектам теплоснабжения и разработанных проектных документаций.

7. Для надежного теплоснабжения потребителей и на основании СП 124.13330.2012 в рамках актуализации просим рассмотреть мероприятия по закольцовке тепловых сетей квартала ХБК и «Грязевская стрелка».

И.о. заместителя главы администрации
города Чебоксары по вопросам ЖКХ

Д.С. Денисов